

Начальное состояние: выход из теплого помещения


Измерения

Sp1	13,9 °C
Sp2	15,2 °C
Sp3	14,4 °C
Sp4	13,2 °C

Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	8 °C

05.10.2017 16:21:21

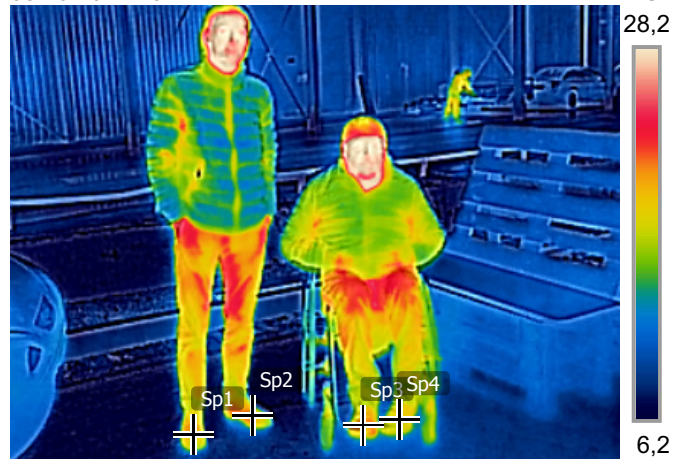

FLIR0081.jpg FLIR E4 63928782

Без стелек через 13 минут, ноги замерзли


Измерения

Sp1	11,3 °C
Sp2	10,5 °C
Sp3	12,2 °C
Sp4	10,6 °C

Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	8 °C

05.10.2017 16:34:45

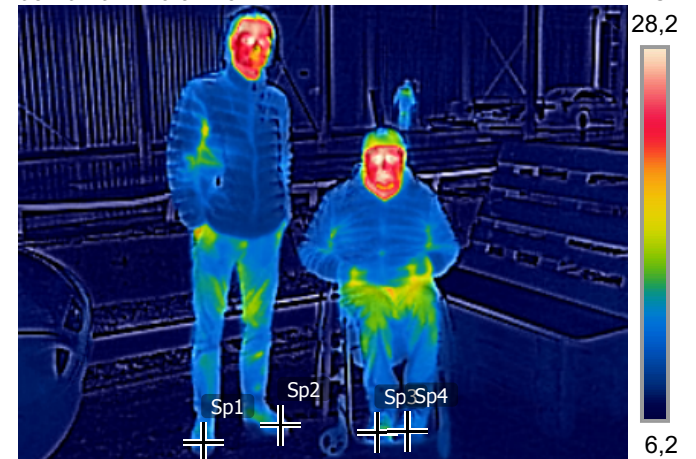

FLIR0101.jpg FLIR E4 63928782

Начальное состояние: выход из теплого помещения


Измерения

Sp1	14,3 °C
Sp2	15,3 °C
Sp3	16,9 °C
Sp4	13,1 °C

Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	8 °C

05.10.2017 17:09:06

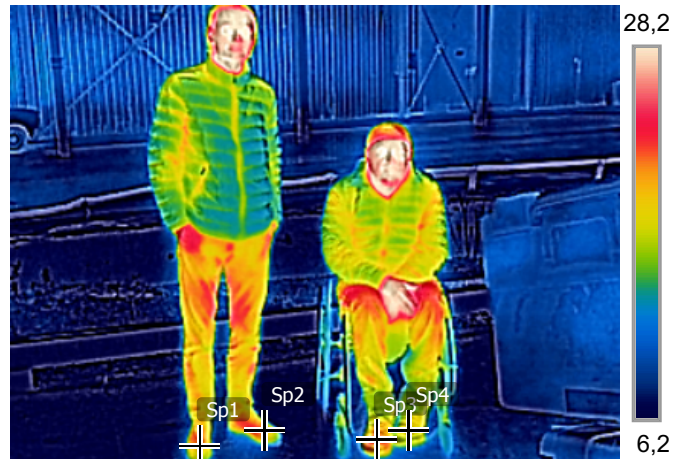

FLIR0111.jpg FLIR E4 63928782

Со стельками UNAcare через 10 минут, ноги теплые


Измерения

Sp1	13,9 °C
Sp2	14,7 °C
Sp3	17,4 °C
Sp4	13,0 °C

Параметры

Коэффициент излучения	0.95
Отраж. темп.	8 °C

05.10.2017 17:19:12

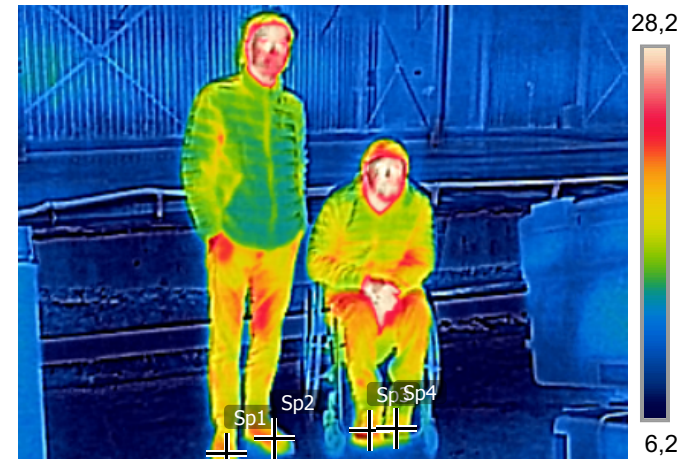

FLIR0147.jpg FLIR E4 63928782